

PA・ヨード点眼・洗眼液

容器変更ならびに包装変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこのたび、『PA・ヨード点眼・洗眼液』の容器ならびに個装箱を下記のとおり変更いたしますのでご案内申し上げます。当分の間は、新旧製品が流通しご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。今後ともなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 謹白


記

〈変更内容〉

1. 容器の変更

PA・ヨード点眼・洗眼液の容器をガラス製からプラスチック製（キャップ：ポリエチレン、ボトル：ポリプロピレン）に変更いたします。併せてラベルを紙製からプラスチック製（ポリエチレンテレフタレート（PET））に変更いたします。（図1参照）

図1 容器及びラベル

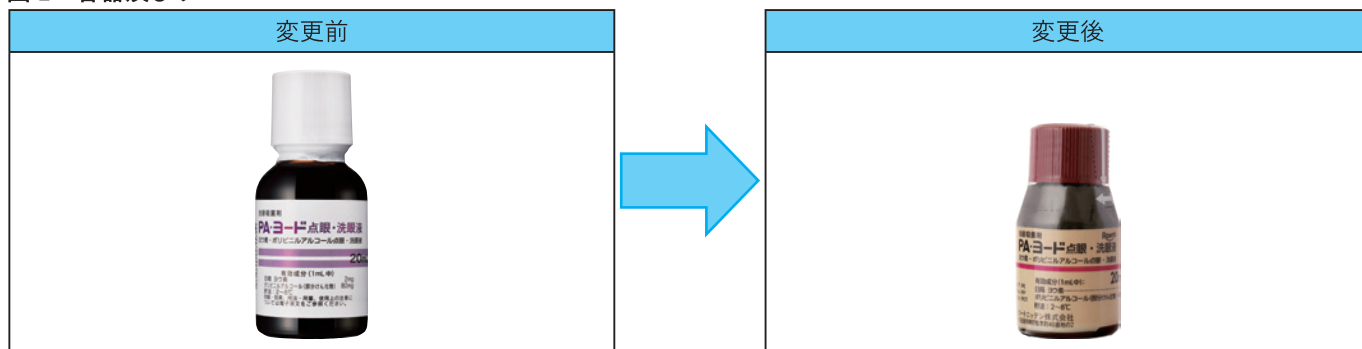


2. 個装箱の変更

容器変更に合わせて個装箱のサイズ及びデザイン（コーポレートロゴ、製品名ロゴを含む）を変更いたします。（図2参照）

個装箱サイズ：変更前 W170.5 × H78.5 × D36.0mm → 変更後 W152.0 × H60.0 × D31.0mm

図2 個装箱デザイン（正面）

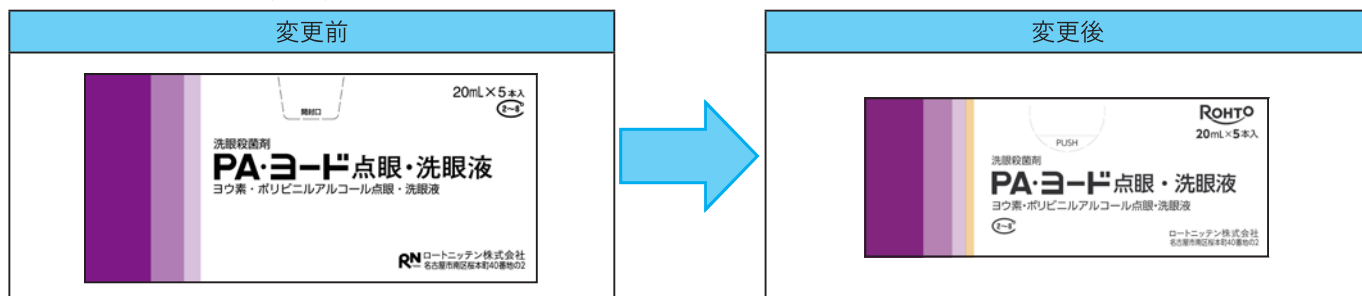

3. 各種コードの変更

以下のとおり各種コードを変更します。薬価基準医薬品コード、YJコード、レセプト電算コードは変更ありません。

	統一商品コード	GS1-RSSコード（販売包装単位）	GS1-RSSコード（調剤包装単位）	HOTコード
変更前	421127584	14987421127581	04987421127911	1021486010102
変更後	421235210	14987421235217	04987421235913	1021486010301

〈変更品の識別〉

変更製品は、印刷箱にしばらくの間「包装変更品」の表示をいたします。（右図）

包装変更品

〈変更品出荷予定時期〉

出荷時期につきましては、以下のとおり予定しておりますが、流通在庫の関係から前後することもございます。何卒ご了承ください。変更品の出荷スケジュールにつきましては、弊社ホームページ（<https://www.rohto-nitten.co.jp/medical/central/>）にてお知らせいたします。

製品名	包装	製造番号	使用期限	出荷予定時期
PA・ヨード点眼・洗眼液	20mL × 5本	L268A3	2028.07	2026 年 11 月

以上